

第二十四條附表修正規定

附表 幼兒園及其分班無障礙衛生設備規範

項次	項目	規範內容
一	設置位置	位置：應設於無障礙通路可到達之處，且以鄰近教學空間為原則；廁所入口不得設置門檻；無障礙大便器、小便器及洗手臺應設置於廁所入口便捷之處，且前方不得有高差。
二	大便器	1. 側邊淨空間：至少有一側邊之淨空間不得小於七十公分；扶手如設於側牆時，大便器中心線距側牆之距離不得大於四十五公分。 2. 側邊L型扶手：大便器側面牆壁裝置扶手時，應設置L型扶手。扶手外緣與大便器中心線之距離為二十八公分；扶手水平與垂直長度皆不得小於四十四公分，垂直扶手外緣與大便器前緣之距離為十六公分，水平扶手上緣與大便器座墊距離為十六公分。L型扶手中間固定點不得設於扶手垂直部分。 3. 固定扶手：大便器後側旁應設置扶手，扶手上緣距離地板高度不得大於四十五公分，扶手長度不得小於六十五公分。 4. 背靠：大便器不可有蓋，且應設置背靠，背靠下緣距大便器座墊十六公分、距大便器前緣二十八公分至三十八公分；如以水箱作為背靠須考慮其平整及耐壓性，水箱距大便器前緣二十八公分至三十八公分。

圖說

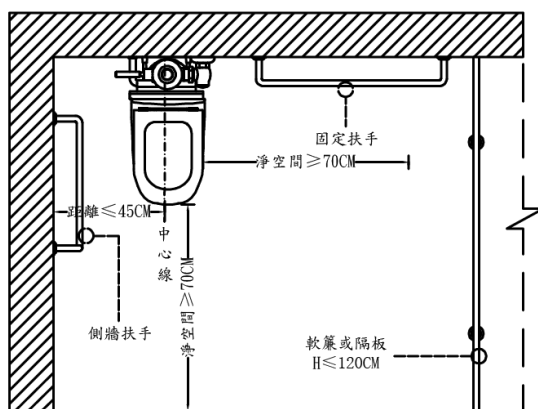


圖2-1(側邊淨空間)

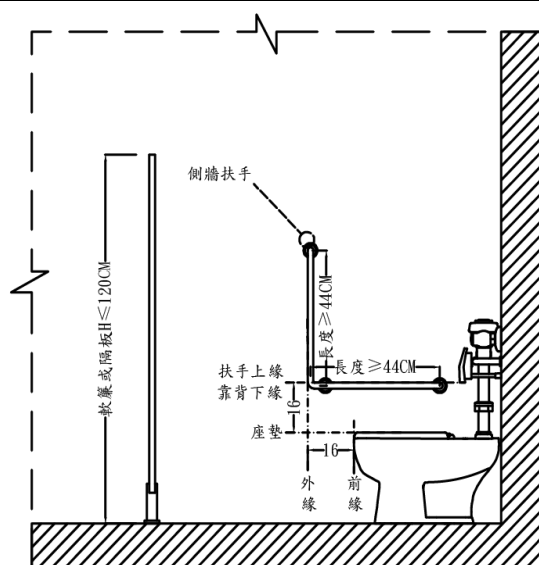


圖2-2(側邊 L 型扶手)

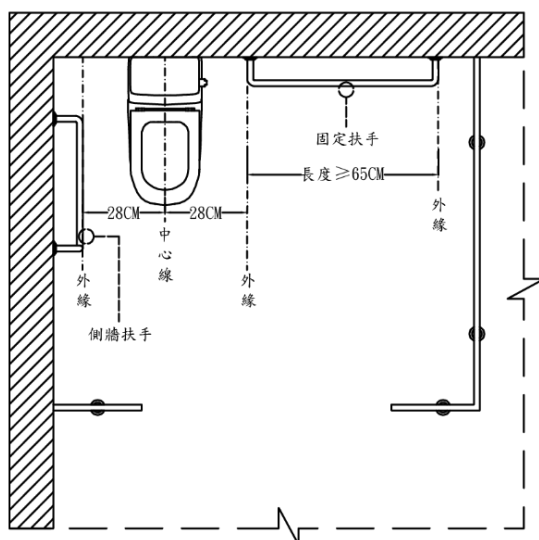
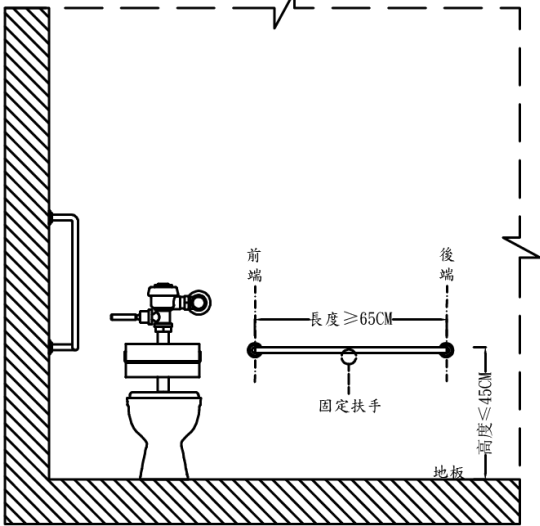
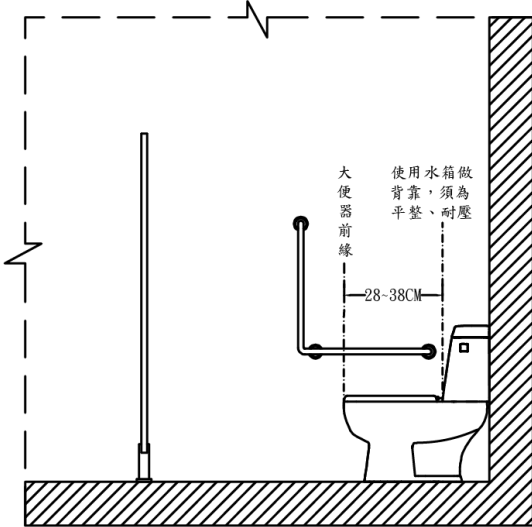


圖2-3 (扶手外緣與大便器中心線距離)

 圖2-4（固定扶手）		
 圖2-5（背靠）		
三	小便器	雙側扶手：無障礙小便器雙側應設置扶手。雙側扶手中心線之距離不得大於三十公分，長度為五十五公分。扶手上緣距地板面為六十五公分。
圖說		

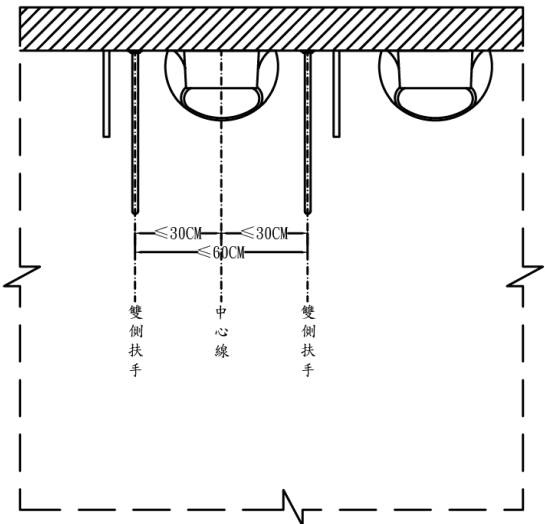


圖3-1（雙側扶手距離）

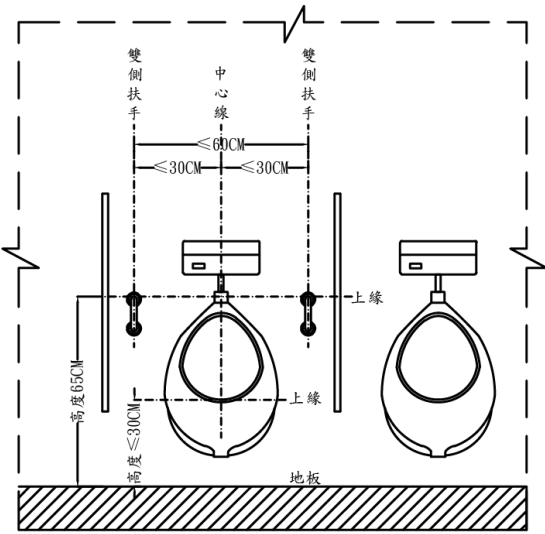


圖3-2（扶手上緣距地板面距離）

